


- LEGENDA
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA TB-1
 - DIODA LED SYGNALIZUJĄCA STAN ZAŁADZANIA SZYNOPRZEWODU
 - ETYKIETA OPISOWA

UWAGA

WYKONAĆ POŁĄCZENIA STEROWANIA Z ROZDZIELNICĄ TB-1 PRZEWODEM STEROWNICZYM O ŻYŁE 0,35mm². POŁĄCZENIA Z DIODAMI LED WYKONAĆ JAKO LUTOWANE ZABEZPIECZONE KOSZULKAMI TERMOKURCZYWYM.

OBUDOWE TABLICZ SYNOPTYCZNEJ DOBRAĆ JAKO METALOWĄ OTWIERANĄ CZŁOOWO - np. AW0250PU W WYKONANIU INTI FIRMY PULSAR.

TABLICE SYNOPTYCZNA UMIEŚCOWIĆ W ROZDZIELNICY TB-1 LUB W JEJ BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE.

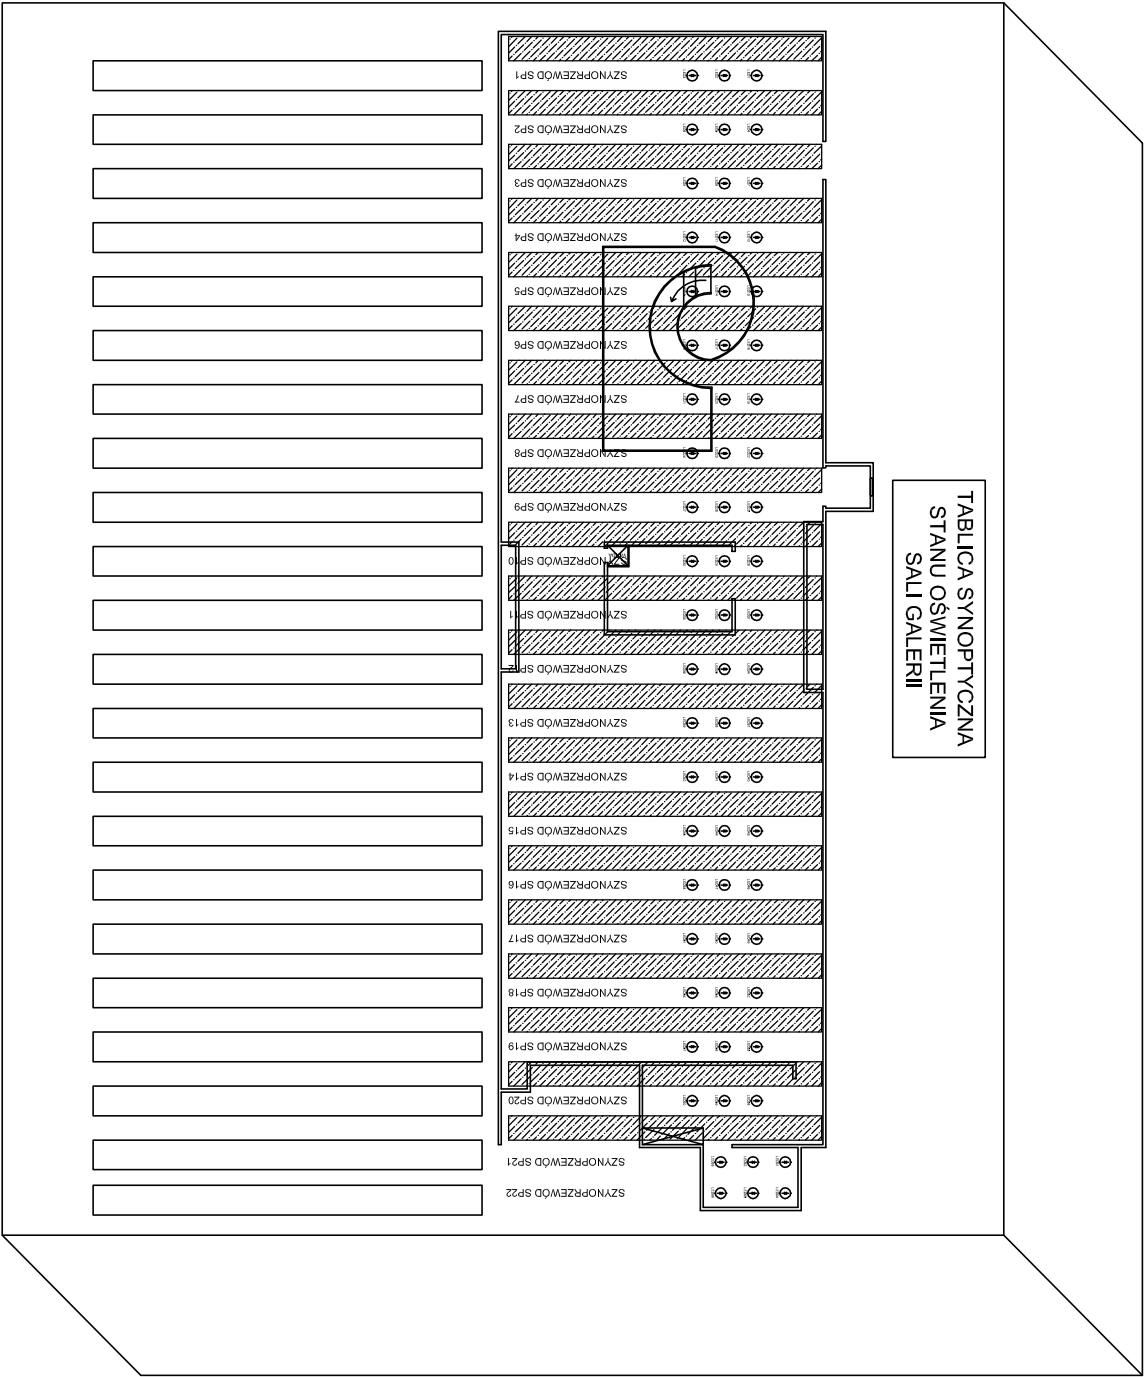

	PPHU "ELTOM KATOWICE"		Projektował		mgr inż. Krzysztof Mida		-		06.2010			
	email: eltom@post.pl		Opracował		Tomasz Brożek		-		06.2010			
	Instalacje elektroenergetyczne Realizacje, pomiary, dokumentacje Systemy odgromowe Tel: 0-509-620-075 Fax 0-32 353-99-71		Sprawdził		mgr inż. Andrzej Zub		-		06.2010			
INWESTOR	GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BWA KATOWICE						Nr. arkusza		-			
OBIEKT	GALERIA BWA KATOWICE UL. AL. KORFANTEGO 8						Nr rys.		E/05			
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA ELEKTRYCZNA TABLICA SYNOPTYCZNA						Format	Skala	Nr. projektu			
							A3	-	-			
							Branża	ELEKTRYCZNA				

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20120307155736+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20120307155736+01'00')
/CreationDate
(Eltom)
/Author
-mark-