



ZASILACZ STABILIZOWANY	ZASILACZ STABILIZOWANY
STABILIZACJA DC	STABILIZACJA DC
200V/12V DC	200V/12V DC
PI = 80 W	PI = 80 W
LI = 2,5	LI = 2,5

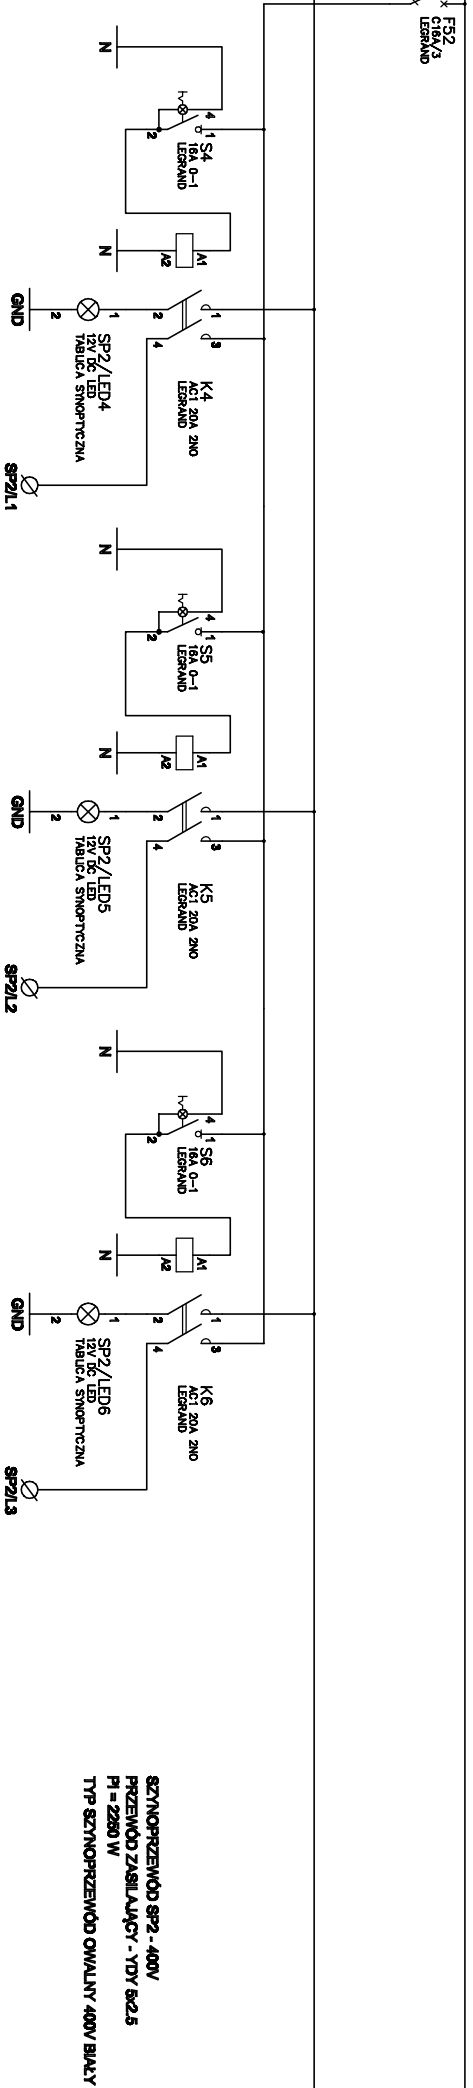

SZCZEGÓLNYCH
PRZEMÓD ZASILAJĄCY - YDV 6x2,5
PI = 2200 W
TYP SZCZEGÓLNYCH OŚWIATL. 400V BIAŁY

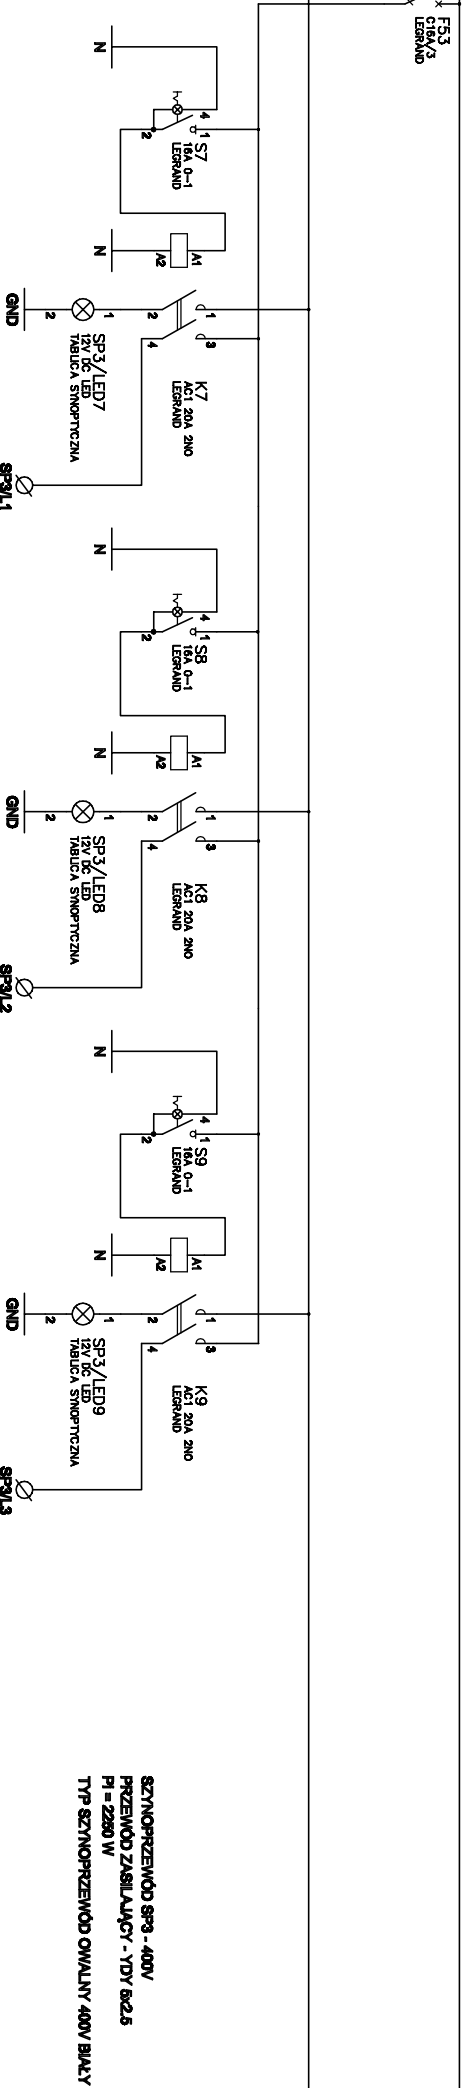

SZCZEGÓLNYCH
PRZEMÓD ZASILAJĄCY - YDV 6x2,5
PI = 2200 W
TYP SZCZEGÓLNYCH OŚWIATL. 400V BIAŁY

		PPHU "ELTOM KATOWICE"		email: eltom@poczta.pl		Projektant		06.2010		Podpis	
Instalacja elektryczna		Instalacja elektryczna		Tłumacz, rysownik		Nazwisko		06.2010		B1	
Tłumacz, rysownik		Tłumacz, rysownik		Tłumacz, rysownik		Sprawdził		06.2010		210	
FAX: 032 253 49 71		FAX: 032 253 49 71		FAX: 032 253 49 71		Nr uprawnie.		-		-	
INWESTOR		GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BWA KATOWICE		GALERIA BWA KATOWICE UL. AL. KORFAKOWSKIEGO 8		Nr rys.		210		E07	
OBIEKT		GALERIA BWA KATOWICE UL. AL. KORFAKOWSKIEGO 8		GALERIA BWA KATOWICE UL. AL. KORFAKOWSKIEGO 8		Forma		A3		-	
Tytuł		INSTALACJA ELEKTRYCZNA		INSTALACJA ELEKTRYCZNA		Broszura		-		-	
RYSUNEK		SCHEMAT ROZDZIELNICY TB-1		SCHEMAT ROZDZIELNICY TB-1		-		-		ELEKTRYCZNA	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20120307154801+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20120307154801+01'00')
/CreationDate
(Eltom)
/Author
-mark-