



SZCZEGÓLNY PRZEWÓD SP-18 - 400V  
PRZEWÓD ZŁAZIĄCY - YDY Bz2,5  
PI = 2280 W  
TYP SZCZEGÓLNY PRZEWÓD OWAŁNY 400V BIAŁY

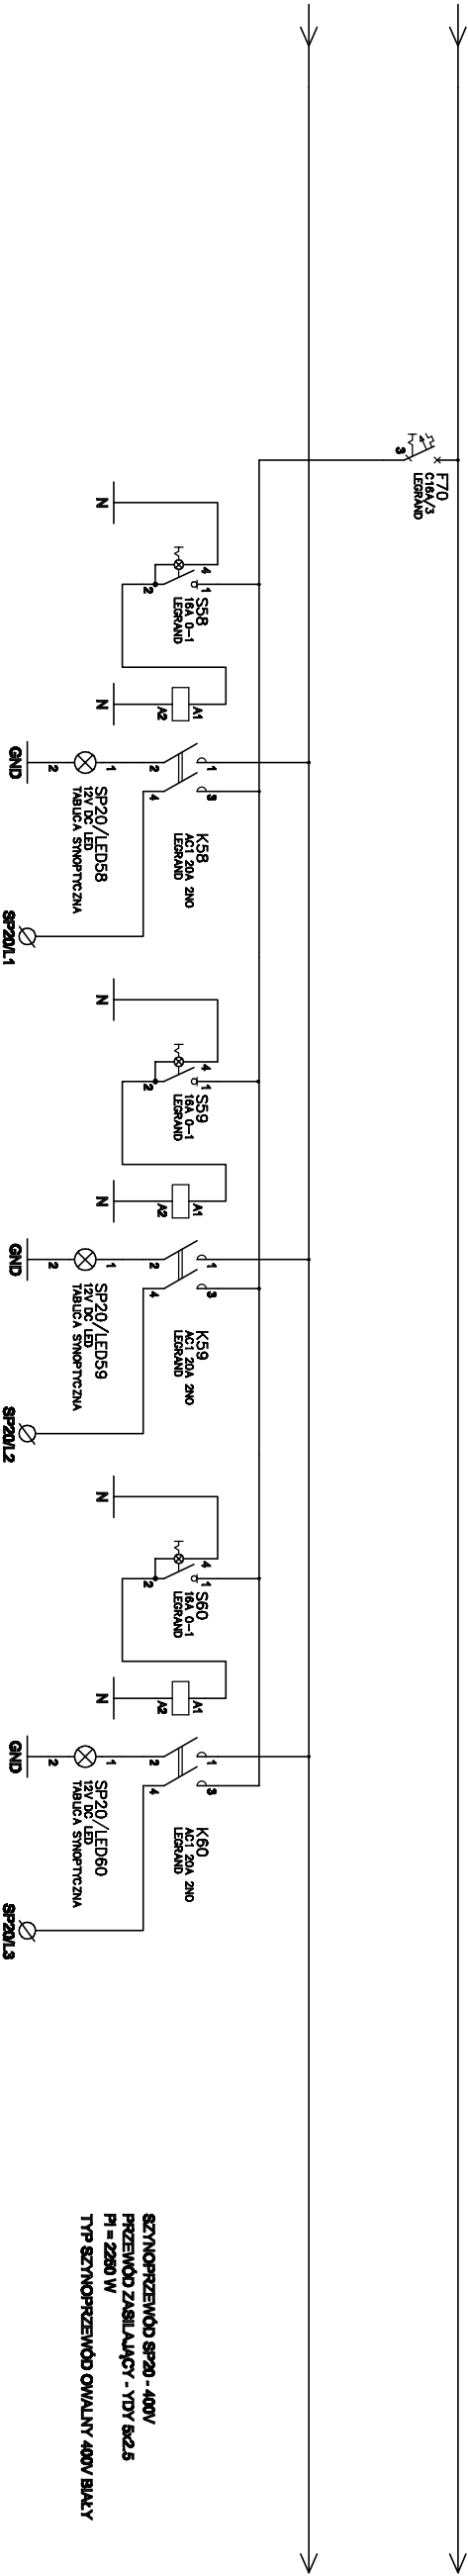

SZCZEGÓLNY PRZEWÓD SP-20 - 400V  
PRZEWÓD ZŁAZIĄCY - YDY Bz2,5  
PI = 2280 W  
TYP SZCZEGÓLNY PRZEWÓD OWAŁNY 400V BIAŁY

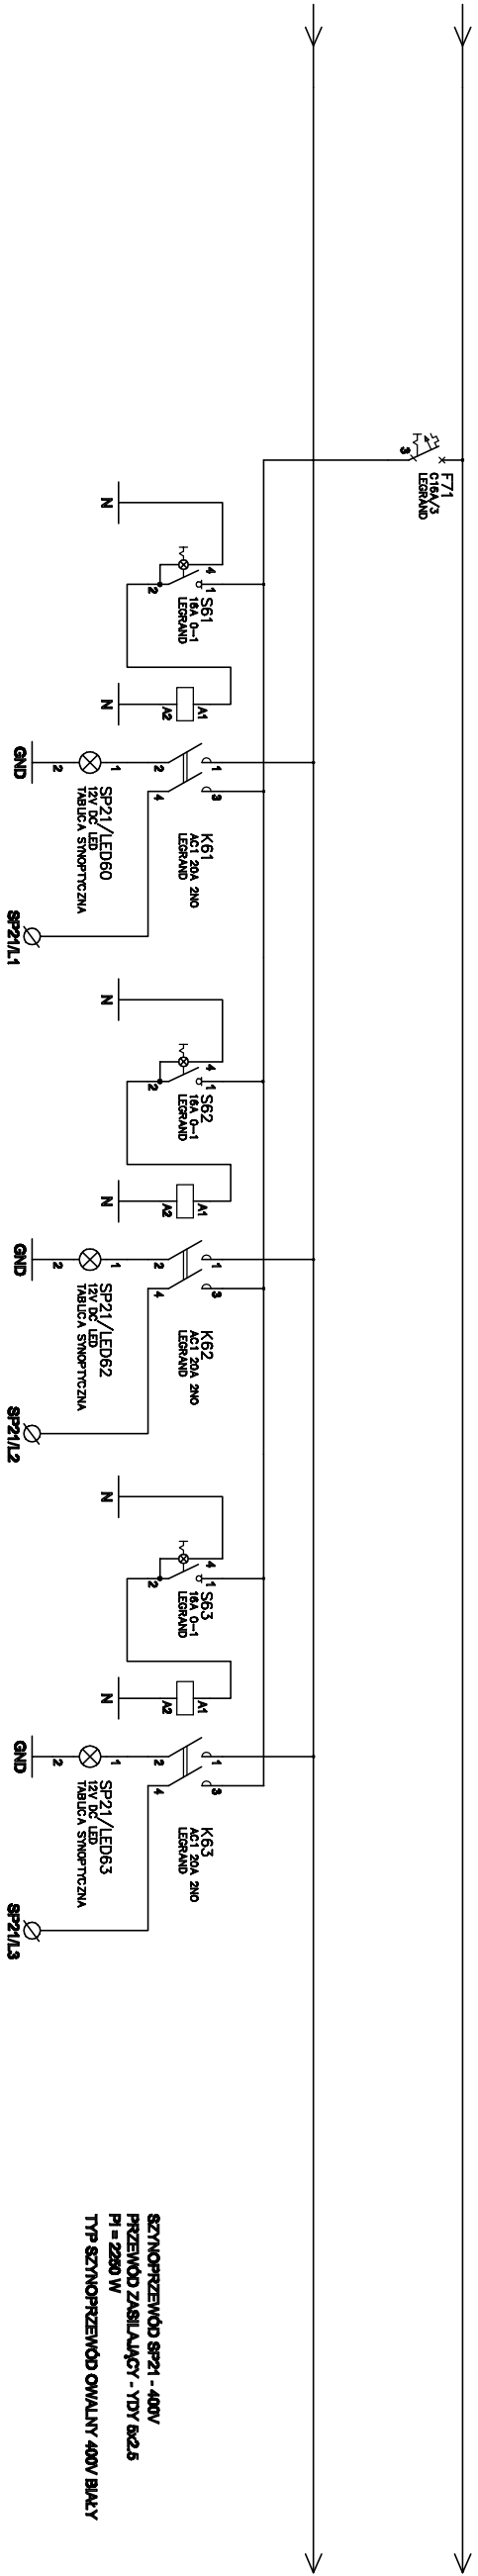

SZCZEGÓLNY PRZEWÓD SP-21 - 400V  
PRZEWÓD ZŁAZIĄCY - YDY Bz2,5  
PI = 2280 W  
TYP SZCZEGÓLNY PRZEWÓD OWAŁNY 400V BIAŁY

|   |  |  |  |                       |  |  |  |
|---|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|   |  |  |  | PPHU "ELTOM KATOWICE" |  |  |  |
| email: <a href="mailto:eltom@poczta.pl">eltom@poczta.pl</a> |  |  |  | Projektował           |  |  |  |
| Tel. 032 253 49 71  |  |  |  | Opracował             |  |  |  |
| Fax 032 253 49 71   |  |  |  | Sprawdził             |  |  |  |
|   |  |  |  | Nazwisko              |  |  |  |
|   |  |  |  | Nr uprawnie.          |  |  |  |
|   |  |  |  | -                     |  |  |  |
|   |  |  |  | Data                  |  |  |  |
|   |  |  |  | 06.2010               |  |  |  |
|   |  |  |  | Podpis                |  |  |  |
|   |  |  |  | B1                    |  |  |  |
|   |  |  |  | 06.2010               |  |  |  |
|   |  |  |  | Nr rys.               |  |  |  |
|   |  |  |  | E07                   |  |  |  |
|   |  |  |  | Nr projektu           |  |  |  |
|   |  |  |  | -                     |  |  |  |
|   |  |  |  | Brosz                 |  |  |  |
|   |  |  |  | ELEKTRYCZNA           |  |  |  |



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20120307155035+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20120307155035+01'00')  
/CreationDate  
(Eltom)  
/Author  
-mark-